



2 PLANTA BAIXA TÉRREO- EXISTENTE
Escala: 1 : 100




1 Mapa Chave - Bloco B - Hospital Regional de Santa Maria
Escala: 1 : 400



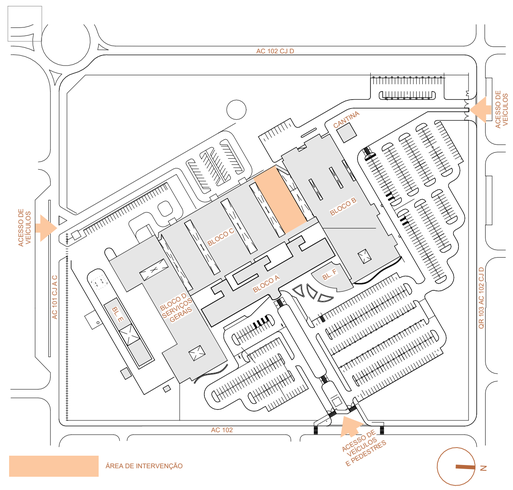

6 Planta de Situação
Escala: 1 : 2500

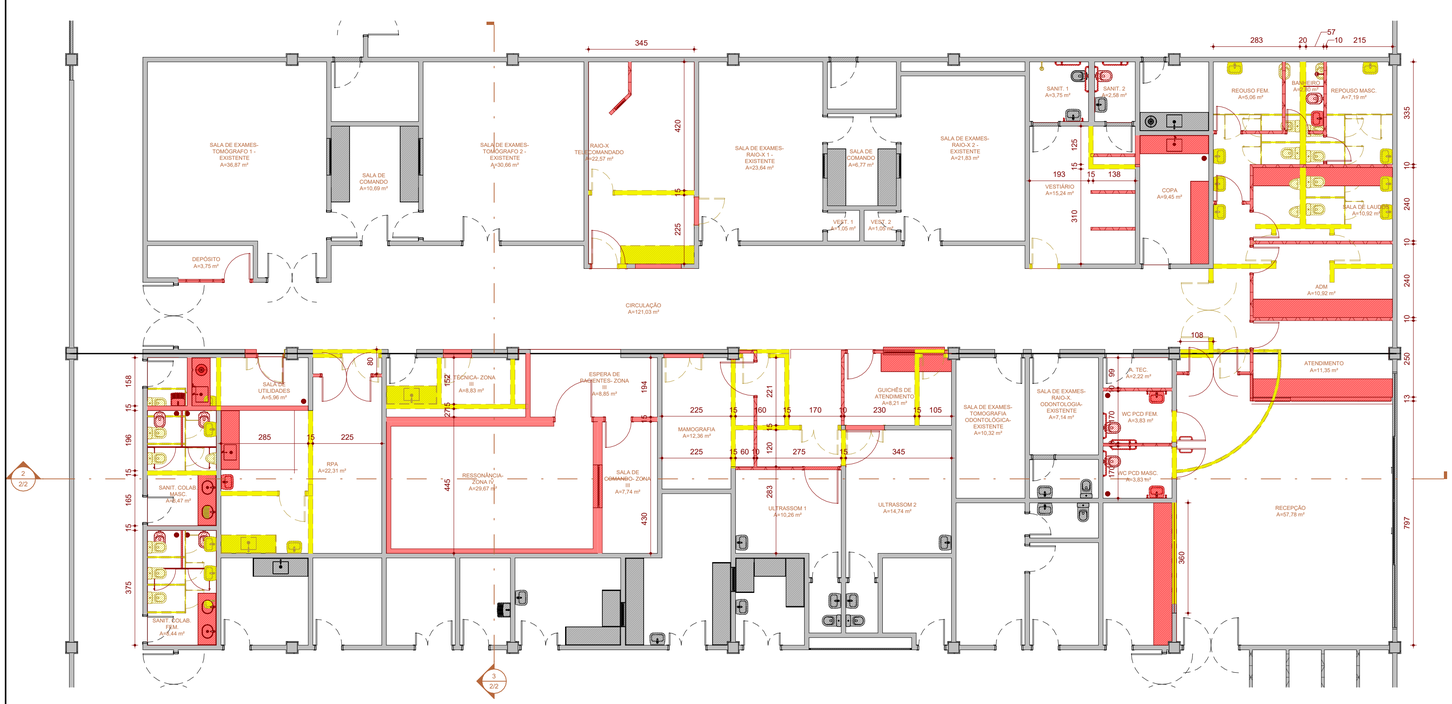

3 PLANTA BAIXA TÉRREO- CONSTRUIR E DEMOLIR
Escala: 1 : 100

LEGENDA CONSTRUTIVA					
PAREDE ALVENARIA ALTA		PAREDE ALVENARIA BAIXA		PAREDE DRYWALL	
Símbolo da Planta	Legenda	Símbolo da Planta	Legenda	Símbolo da Planta	Legenda
	Existente		Existente		Existente
	Demolir		Demolir		Demolir
	Construir		Construir		Construir
	Temporário		Temporário		Temporário

Número	Descrição	Data
R00	Emissão Inicial	12/02/2026
R01	Ajustes para PBA divisa	12/03/2026

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL / PROTOCOLO

REFORMA RADIOLOGIA

IGESDF — INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

ENDEREÇO: QUADRA AC 102, CONJUNTOS A,B,C e D - S/N° | SANTA MARIA / DF

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (SES-DF)

AUTOR DO PROJETO: ARQ. BRUNA BEATRIZ | A261823-0 CAU A00000

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PROPRIETÁRIO SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (SES-DF)

AUTOR DO PROJETO ARQ. BRUNA BEATRIZ | A261823-0

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ÓRGÃOS FISCALIZADORES:

ÓRGÃOS FISCALIZADORES:

VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO DF – NÚCLEO DE ANÁLISES DE PROJETOS DE ARQUITETURA – NAPA/GEAF/DIVISA/SVS

Projeto Básico de Arquitetura (PBA) APROVADO
conforme Legislação Sanitária vigente. Para ter acesso ao Parecer Técnico, escanear QRCode abaixo:

SEI 04016-00020830/2026-82

PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA

HRSM HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA

ÁREA DE PROJETO: 637m²

DATA DO PROJETO: 12/03/2026

FOLHA / TOTAL 1/2

CONTEÚDO: Planta de Situação, Planta de Locação, Fachadas e Tabelas

ESCALA: INDICADA


PROJETISTA AUXILIAR:

NOME DO ARQUIVO: 028-HRSM-ARQ-PB-1/2-APROV-R01

REVISÃO: R01

DATA REV: 12/03/2026

FORMATO:

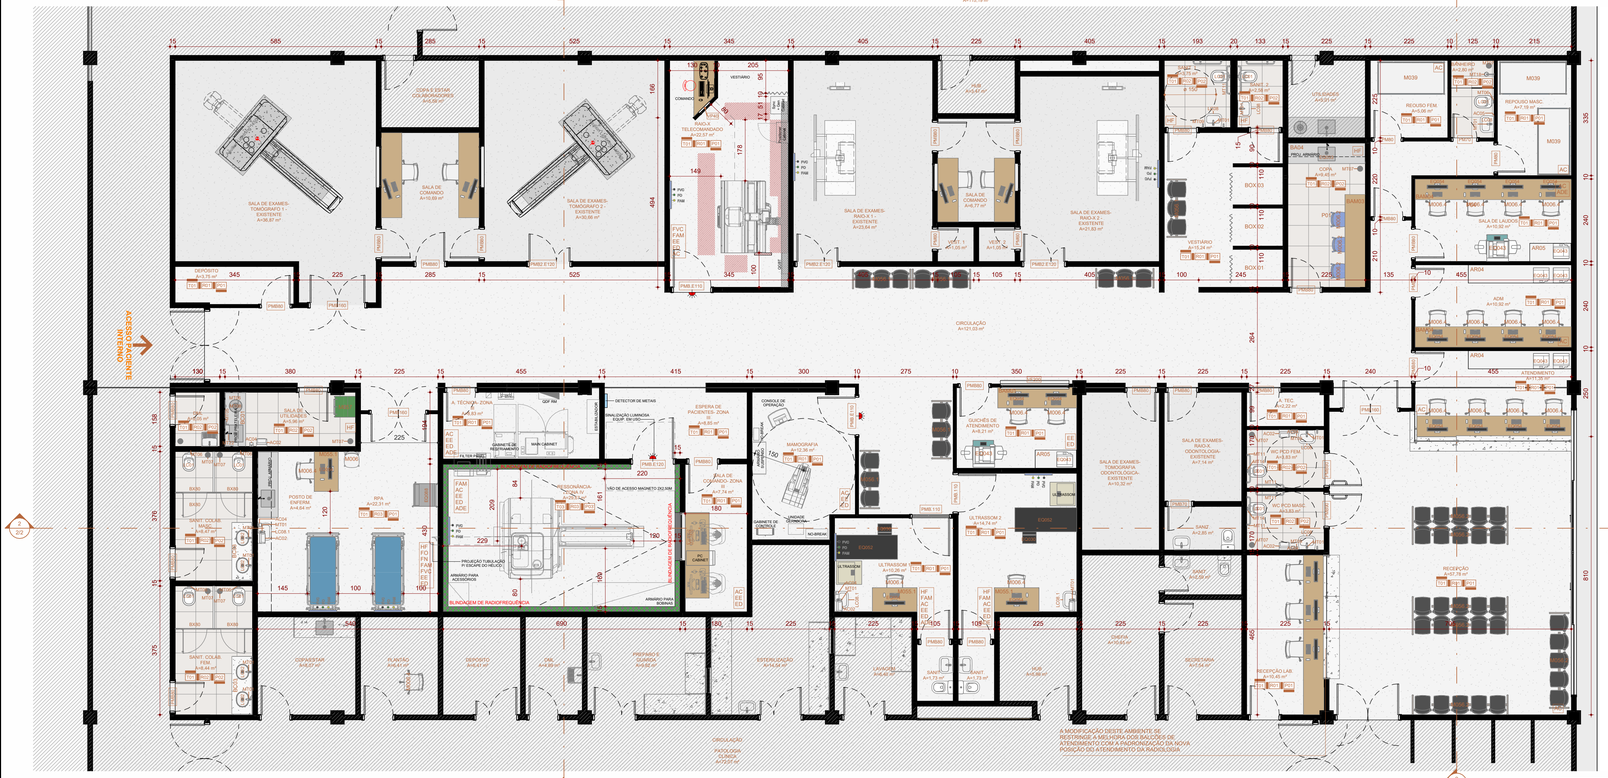
CIRCULAÇÃO AGÊNCIA TRANSFUSIONAL A=115,19 m²
SALA DE EXAMES- TOMOGRAFO 1 - EXISTENTE A=36,87 m²
COPA E ESTAR COPA/ESTAR/COPEIRA A=36,00 m²
SALA DE COMANDO A=10,89 m²
SALA DE EXAMES- TOMOGRAFO 2 - EXISTENTE A=30,86 m²
VESTIÁRIO
CONVOX TELECOMANDADO A=22,91 m²
SALA DE COMANDO A=6,77 m²
SALA DE EXAMES- RAIO-X 1 - EXISTENTE A=23,64 m²
SALA DE COMANDO A=7,05 m²
SALA DE COMANDO 2 A=5,05 m²
SALA DE EXAMES- RAIO-X 2 - EXISTENTE A=21,83 m²
ESTOQUE A=4,79 m²
ESTOQUE A=4,79 m²
ESTOQUE A=15,24 m²
ESTOQUE A=4,79 m²
ESTOQUE A=4,79 m²
ESTOQUE A=4,79

RELATÓRIO TÉCNICO

COZINHA E REFEITÓRIO
HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA

1. OBJETO DE AVALIAÇÃO

Estabelecimento Assistencial de Saúde: Hospital Regional de Santa Maria (HRSM).
Cobertura de atendimento: Aberto à população / Sistema Único de Saúde (SUS).
Endereço: Quadra“AC”102, conjuntos A, B, C e D s/nº, Santa Maria-DF.
CEP: 72.502-100
CNPJ: 00.394.700/0024-02
CNES: 5717515

Tipologia de projeto: Reforma da Radiologia do Hospital Regional de Santa Maria.
Horário de funcionamento: 07:00 às 18:00
Área total do Bloco B - Térreo: 5000m².
Área total de intervenção: 637m².

PROPRIETÁRIO

Proprietário: Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF)
Endereço: SRTV 702, Via W5 Norte - Brasília - DF
CNPJ: 28.481.233/0001-72

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DO PROJETO

Nome: Bruna Beatriz Vieira
Formação: Arquiteta e Urbanista
Registro: CAU A261823-0
E-mail: arq.brunabeatriz@gmail.com
Cargo: Arquiteta e Urbanista

REPRESENTANTE DO RESPONSÁVEL LEGAL

Nome: Diego Fernando Figueiredo Santos

Cargo: Superintendente do Hospital Regional de Santa Maria

Matrícula: 21447


E-mail: diego.figueiredo@igesdf.org.br

2. APRESENTAÇÃO

Desde 2019, o Hospital Regional de Santa Maria, assim como as UPA's do DF e o Hospital de Base do Distrito Federal, está sob gestão do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF), dispondo de 420 leitos conforme a distribuição abaixo:

- TÉRREO: UTI NEO (20 leitos) + Centro Obstétrico (31 leitos) + Centro Cirúrgico (14 leitos) + Pronto Socorro (49 leitos)
- 1º ANDAR: Ortopedia (36 leitos) + Cuidados Prolongados (21 leitos)
- 2º ANDAR: Clínica Médica (51 leitos) + UCIN (10 leitos) + UCINCA (5 leitos) + Mãe nutriz (10 leitos)
- 3º ANDAR: Clínica Cirúrgica (52 leitos) + Nefrologia (9 leitos)
- 4º ANDAR: Maternidade (51 leitos) + Pediatria (21 leitos)
- 5º ANDAR: UTI Adulto (40 leitos)

Figura 1 - Mapa da distribuição dos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde da rede de saúde do DF (sem escala)

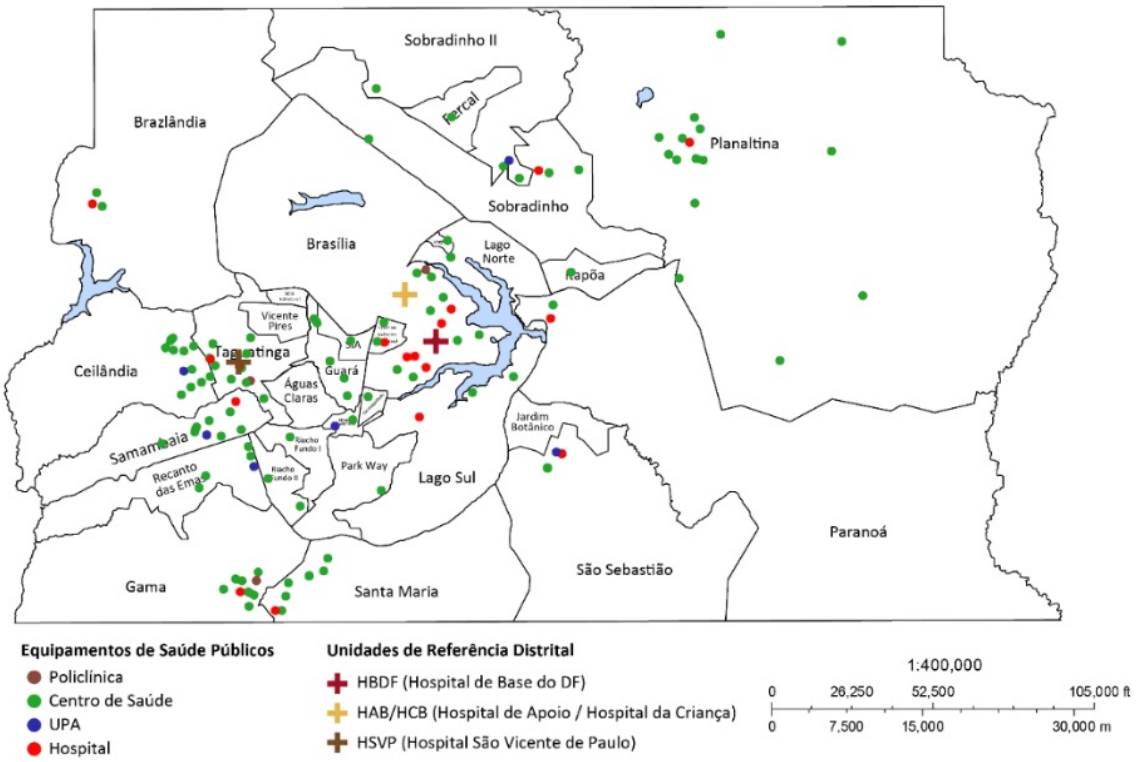

Fonte: FERRAZ, MADUREIRA, LOURENÇO, 2018.0F[1]

A nova configuração jurídico-administrativa se faz com a administração de recursos integralmente públicos, com atendimento direcionado exclusivamente para o Sistema Único de Saúde (SUS), gratuito, sem qualquer participação de capital privado.

Considerando que a Vigilância Sanitária é o órgão fiscalizador competente para validação da implantação de readequações em estabelecimentos assistenciais de saúde, e que, conforme previsto no item 1.6.2 da RDC 50/2002, para aprovações com conformidade parcial à norma são possíveis quando esgotadas todas as possibilidades de cumprimento integral, o IGESDF vem, através deste relatório técnico, apresentar esta proposta que adequa espaço existente para receber uma nova cozinha e refeitório.

3. OBJETIVO

Este documento é um relatório técnico de estabelecimento assistencial de saúde, onde constam informações essenciais para a apresentação do PBA — Projeto Básico de Arquitetura à Vigilância Sanitária.

Tem-se por objetivo aqui, identificar o estabelecimento, seus responsáveis técnicos, ambientes, equipamentos, acabamentos e características construtivas pertinentes.

O presente projeto tem como objeto a reforma do setor de Radiologia do Hospital Regional de Santa Maria, visando à adequação dos ambientes para a instalação de dois novos equipamentos: um aparelho de Ressonância Magnética e um equipamento de Raios X Telecomandado.

Este documento é um relatório técnico de estabelecimento assistencial de saúde, onde constam informações essenciais para a apresentação do PBA — Projeto Básico de Arquitetura à Vigilância Sanitária.

Tem-se por objetivo aqui, identificar o estabelecimento, seus responsáveis técnicos, ambientes, equipamentos, acabamentos e características construtivas pertinentes.

O presente projeto tem como objeto a reforma do setor de Radiologia do Hospital Regional de Santa Maria, visando à adequação dos ambientes para a instalação de dois novos equipamentos: um aparelho de Ressonância Magnética e um equipamento de Raios X Telecomandado.

A força de trabalho do setor de Radiologia do HRSM está organizada em regime de turnos, contemplando períodos diurno e noturno, de modo a garantir a continuidade da assistência e o funcionamento ininterrupto dos serviços de diagnóstico por imagem.

No turno diurno, a equipe é composta por 21 profissionais, distribuídos da seguinte forma: 8 técnicos em radiologia, 4 técnicos de enfermagem, 1 enfermeira, 2 médicos, 4 recepcionistas, 1 analista e 1 assistente administrativo.

No turno noturno, a equipe é composta por 14 profissionais, sendo 7 técnicos em radiologia, 3 técnicos de enfermagem, 1 enfermeira, 1 médico e 2 recepcionistas, não havendo, neste período, profissionais nas funções de analista ou assistente administrativo.

Os materiais e instrumentais utilizados no setor que demandam reprocessamento são atualmente encaminhados à Central de Material e Esterilização (CME) da unidade, sendo transportados em recipientes apropriados para materiais contaminados, conforme os protocolos institucionais de biossegurança e controle de infecção.

Com a implantação da sala de utilidades no setor, composta por área de expurgo, os materiais utilizados serão inicialmente encaminhados a esse ambiente para a realização do manejo inicial e acondicionamento adequado. Posteriormente, quando aplicável, os instrumentais serão transportados em recipientes apropriados e devidamente identificados até a CME, onde serão submetidos aos processos de limpeza, desinfecção e/ou esterilização, de acordo com a classificação do material e os protocolos vigentes da unidade.

O suprimento de gases medicinais da unidade é realizado por meio da Central de Gases Medicinais do hospital, responsável pelo armazenamento e distribuição dos gases através de rede canalizada que atende aos diversos setores assistenciais da edificação. O sistema é composto por reservatórios, dispositivos de controle, válvulas de segurança e pontos de consumo distribuídos conforme as necessidades assistenciais de cada ambiente, garantindo o fornecimento contínuo e seguro dos gases

medicinais.

Quanto ao fornecimento de energia elétrica, o hospital dispõe de sistema de alimentação elétrica proveniente da concessionária local, complementado por grupo gerador de emergência, responsável por garantir o suprimento de energia em situações de interrupção do fornecimento externo.

As instalações elétricas da unidade são organizadas em linhas de alimentação diferenciadas, conforme preconizado pela ABNT NBR 13534, contemplando circuitos destinados a cargas normais e circuitos vinculados ao sistema de emergência, assegurando o funcionamento dos equipamentos essenciais e sistemas críticos da unidade.

Adicionalmente, equipamentos sensíveis e sistemas que demandam maior estabilidade elétrica podem contar com sistemas de alimentação ininterrupta (nobreak), destinados a garantir a continuidade operacional e a proteção dos equipamentos frente a oscilações ou interrupções momentâneas no fornecimento de energia.

No setor de diagnóstico por imagem, especialmente nas áreas destinadas à instalação de equipamentos de alta complexidade, como ressonância magnética e equipamentos de raios X, as instalações elétricas são projetadas de forma a atender às especificações técnicas dos fabricantes, bem como às normas aplicáveis aos estabelecimentos assistenciais de saúde.

4. ATRIBUIÇÕES SEGUNDO RDC 50/2002:

ATRIBUIÇÃO 2: PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO IMEDIATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

ATIVIDADES:

2.1.6-prestar apoio diagnóstico e terapêutico por 24 hs;

ATRIBUIÇÃO 3: PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM REGIME DE INTERNAÇÃO

ATIVIDADES:

3.3.4-prestar apoio diagnóstico laboratorial, de imagens, e terapêutico durante 24 horas;

ATRIBUIÇÃO 4: PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO DE APOIO AO DIAGNÓSTICO E TERAPIA

ATIVIDADES:

4.2-Imagenologia:

4.2.1-proceder à consulta e exame clínico de pacientes;

4.2.2-preparar o paciente;

4.2.3-assegurar a execução de procedimentos pré-anestésicose realizar procedimentos anestésicos;

4.2.4-proceder a lavagem cirúrgica das mãos;

4.2.5-realizar exames diagnósticos e intervenções terapêuticas:

a)por meio da radiologia através dos resultados de estudos fluoroscópicos ou radiográficos;

c)por meio da tomografia- através do emprego de radiações ionizantes;

d)por meio da ultra-sonografia- através dos resultados dos estudos ultra-sonográficos;

e)por meio da ressonância magnética- através de técnica que utiliza campos magnéticos;

g)por outros meios;

4.2.6-elaborar relatórios médico e de enfermagem e registro dos procedimentos realizados;

4.2.7-proporcionar cuidados pós-anestésicos e pós procedimentos;

4.2.8-assegurar atendimento de emergência;

4.2.9-realizar o processamento da imagem;

4.2.10-interpretar as imagens e emitir laudo dos exames realizados;

4.2.11-guardar e preparar chapas, filmes e contrastes;

4.2.12-zelar pela proteção e segurança de pacientes e operadores; e

5. PARTICULARIDADES DO PROJETO

5.1. ESTRUTURA

A estrutura da edificação será mantida sem alterações.

5.2. COBERTURA

A cobertura será mantida parcialmente sem alterações, será necessário a criação de uma área técnica para abrigar os equipamentos de climatização.

5.3. PAREDES INTERNAS

As paredes internas serão em alvenaria e novas paredes em drywall e possuem caráter de vedação. Os ambientes foram revestidos conforme os acabamentos listados na **seção 6 desse relatório técnico.**

5.4. ESQUADRIAS

As esquadrias se distribuem de tal forma ou a serem mantidas, ou a serem adicionadas ao projeto, conforme consta nos quadros de esquadrias do Projeto Básico de Arquitetura.

6. ACABAMENTOS GERAIS DA EDIFICAÇÃO

Os acabamentos aplicados no piso, teto e parede da edificação são os que seguem listados abaixo e representados por ambiente, no objeto de análise.

PISO

- Piso conforme indicado na tabela de especificações do objeto de análise.

PAREDE

- Pintura conforme indicado na tabela de especificações do objeto de análise.

TETO

- Estrutura existente a ser mantida com acréscimo de forro monolítico em gesso nos ambientes.

7. INSTALAÇÕES

7.1. ELÉTRICAS

O abastecimento de energia elétrica do hospital é provido pela concessionária de energia local (Neoenergia).

7.2. ILUMINAÇÃO

Em todos os ambientes serão utilizadas luminárias de embutir hermética.

7.3. HIDRÁULICAS

A concessionária pública local (CAESB) faz o fornecimento de água para a edificação que distribui através de reservatório próprio de água com capacidade adequada para suprir todos os pontos hidráulicos da unidade.

7.4. SANITÁRIAS

A concessionária pública local (CAESB) realiza a coleta e tratamento do esgoto sanitário produzido pela edificação.

7.5. CLIMATIZAÇÃO

A radiologia do Hospital Regional de Santa Maria, atualmente, não possui um sistema de climatização em todos os ambientes. Considerando o plano de desenvolvimento da área técnica do bloco B, que prevê a implementação de equipamentos de climatização e renovação de ar para atender plenamente os espaços do Bloco B, a climatização será realizada por meio de um sistema de ar-condicionado central. Essa solução tem como objetivo garantir o conforto térmico e a qualidade mínima necessária do ar em cada ambiente. A escolha desse sistema possibilita um controle preciso da temperatura e da umidade, na além de assegurar a adequada filtragem do ar, contribuindo para um ambiente mais seguro e adequado às necessidades do setor.

A central de ar-condicionado será composta por Unidades de Tratamento de Ar (UTA) equipadas com filtros de alta eficiência, essenciais para a remoção de partículas e impurezas, garantindo a qualidade do ar interior. Além disso, as UTAs permitirão um controle preciso da umidade e da temperatura do ar insuflado nos ambientes, conforme os parâmetros estabelecidos pelas normas técnicas vigentes. A tabela abaixo apresenta as faixas de temperatura pretendidas, os níveis de filtragem do ar exterior requeridos, o controle de pressão e a faixa de umidade relativa a ser mantida durante a operação do sistema.

Banheiros, copas e DMLs terão a renovação do ar interior garantida por meio da exaustão contínua, promovendo a remoção total do ar desses ambientes. Esse processo permitirá a entrada controlada de ar proveniente dos espaços adjacentes, assegurando a adequada ventilação e evitando o acúmulo de odores e contaminantes.

Os equipamentos serão incluídos no plano de manutenção preventiva dos sistemas de climatização do hospital, que inclui a limpeza e troca periódica dos filtros e correta manutenção nos equipamentos, garantindo o bom funcionamento do sistema e a saúde dos usuários, conforme a orientação da norma brasileira ABNT NBR 7256/2021.

8. DESCRIÇÃO DOS AMBIENTES COM INTERVENÇÕES

SALA DE UTILIDADES

Ambiente de apoio para limpeza, desinfecção e guarda de materiais e roupas utilizados na assistência ao paciente, e guarda temporária de resíduos.

Área: 5,96m²

- Piso: Porcelanato, acetinado, retificado, índice de absorção inferior a 4% + Rejunte acrílico com índice de absorção inferior a 4%.
- Parede: Porcelanato, acetinado, retificado, índice de absorção inferior a 4% + Rejunte acrílico com índice de absorção inferior a 4%.
- Teto: Forro de gesso RU (resistente à umidade) com pintura em tinta acrílica fosca na cor branco neve.

RPA

A sala de recuperação e preparo anestésico destina-se ao acolhimento, monitoramento e assistência a pacientes que necessitam de sedação ou anestesia para a realização de exames.

Área: 22,31m²

- Piso: Granitina com aplicação de resina.
- Parede: Pintura com tinta Epóxi, acetinada, lisa, lavável e impermeável.
- Teto: Forro de gesso com pintura em tinta acrílica fosca na cor branco neve.

POSTO DE ENFERMAGEM- RPA

Ambiente destinado ao preparo de medicamentos e monitoramento de pacientes.

Área: 4,64m²

- Piso: Granitina com aplicação de resina.
- Parede: Pintura com tinta Epóxi, acetinada, lisa, lavável e impermeável.
- Teto: Forro de gesso com pintura em tinta acrílica fosca na cor branco neve.

DML

Ambiente destinado ao depósito de material de limpeza.

Área: 2,05m²

- Piso: Porcelanato, acetinado, retificado, índice de absorção inferior a 4% + Rejunte acrílico com índice de absorção inferior a 4%.
- Parede: Porcelanato, acetinado, retificado, índice de absorção inferior a 4% + Rejunte acrílico com índice de absorção inferior a 4%.
- Teto: Forro de gesso RU (resistente à umidade) com pintura em tinta acrílica fosca na cor branco neve.

SANIT. COLAB. MASC.

Instalação sanitária para uso de funcionários (masculino).

Área: 8,47m²

- Piso: Porcelanato, acetinado, retificado, índice de absorção inferior a 4% + Rejunte acrílico com índice de absorção inferior a 4%.
- Parede: Porcelanato, acetinado, retificado, índice de absorção inferior a 4% + Rejunte acrílico com índice de absorção inferior a 4%.

- Teto: Forro de gesso RU (resistente à umidade) com pintura em tinta acrílica fosca na cor branco neve.

SANIT. COLAB. FEM.

Instalação sanitária para uso de funcionários (feminino).

Área: 8,44m²

- Piso: Porcelanato, acetinado, retificado, índice de absorção inferior a 4% + Rejunte acrílico com índice de absorção inferior a 4%.
- Parede: Porcelanato, acetinado, retificado, índice de absorção inferior a 4% + Rejunte acrílico com índice de absorção inferior a 4%.
- Teto: Forro de gesso RU (resistente à umidade) com pintura em tinta acrílica fosca na cor branco neve.

A. TÉCNICA- ZONA III (RESSONÂNCIA)

Ambiente destinada aos equipamentos necessários ao suporte de funcionamento da Ressonância Magnética.

Área: 8,83m²

- Piso: Granitina com aplicação de resina.
- Parede: Pintura com tinta Acrílica, acetinada, lisa, lavável e impermeável.
- Teto: Forro de gesso com pintura em tinta acrílica fosca na cor branco neve.

RESSONÂNCIA- ZONA IV

Ambiente destinado a exames de imagem.

Área: 29,67m²

- Piso: Granitina com aplicação de resina.
- Parede: Pintura com tinta Acrílica, acetinada, lisa, lavável e impermeável.
- Teto: Forro de gesso com pintura em tinta acrílica fosca na cor branco neve.

SALA DE COMANDO- ZONA III

Ambiente para controle e operação de equipamentos ou sistemas.

Área: 7,74m²

- Piso: Granitina com aplicação de resina.
- Parede: Pintura com tinta Acrílica, acetinada, lisa, lavável e impermeável.
- Teto: Forro de gesso com pintura em tinta acrílica fosca na cor branco neve.

ESPERA DE PACIENTES- ZONA III

Ambiente destinado a espera de pacientes.

Área: 8,85m²

- Piso: Granitina com aplicação de resina.
- Parede: Pintura com tinta Acrílica, acetinada, lisa, lavável e impermeável.
- Teto: Forro de gesso com pintura em tinta acrílica fosca na cor branco neve.

MAMOGRAFIA

Ambiente destinado a exames de imagem.

Área: 12,36m²

- Piso: Granitina com aplicação de resina.
- Parede: Pintura com tinta Acrílica, acetinada, lisa, lavável e impermeável.
- Teto: Forro de gesso com pintura em tinta acrílica fosca na cor branco neve.

ULTRASSOM 1

Ambiente destinado a exames de imagem.

Área: 10,26m²

- Piso: Granitina com aplicação de resina.
- Parede: Pintura com tinta Acrílica, acetinada, lisa, lavável e impermeável.
- Teto: Forro de gesso com pintura em tinta acrílica fosca na cor branco neve.

ULTRASSOM 2

Ambiente destinado a exames de imagem.

Área: 14,74m²

- Piso: Granitina com aplicação de resina.
- Parede: Pintura com tinta Acrílica, acetinada, lisa, lavável e impermeável.
- Teto: Forro de gesso com pintura em tinta acrílica fosca na cor branco neve.

GUICHÊS DE ATENDIMENTO

Ambiente destinado ao suporte operacional e administrativo do setor.

Área: 8,21m²

- Piso: Granitina com aplicação de resina.
- Parede: Pintura com tinta Acrílica, acetinada, lisa, lavável e impermeável.
- Teto: Forro de gesso com pintura em tinta acrílica fosca na cor branco neve.

SALA DE EXAMES- TOMOGRAFIA ODONTOLÓGICA- EXISTENTE

Ambiente destinado a exames de imagem.

Área: 8,21m²

- Piso: Granitina com aplicação de resina.

- Parede: Pintura com tinta Acrílica, acetinada, lisa, lavável e impermeável.
- Teto: Forro de gesso com pintura em tinta acrílica fosca na cor branco neve.

SALA DE EXAMES- RAIO-X. ODONTOLOGIA- EXISTENTE

Ambiente destinado a exames de imagem.

Área: 7,14m²

- Piso: Granitina com aplicação de resina.
- Parede: Pintura com tinta Acrílica, acetinada, lisa, lavável e impermeável.
- Teto: Forro de gesso com pintura em tinta acrílica fosca na cor branco neve.

RECEPÇÃO

Área destinada à espera de pacientes.

Área: 57,78m²

- Piso: Granitina com aplicação de resina.
- Parede: Pintura com tinta Acrílica, acetinada, lisa, lavável e impermeável.
- Teto: Forro de gesso com pintura em tinta acrílica fosca na cor branco neve.

SANITÁRIO PCD FEM.

Ambiente destinado a atender às necessidades fisiológicas e de higiene pessoal.

Área: 3,83 m²

- Piso: Porcelanato, acetinado, retificado, índice de absorção inferior a 4% + Rejunte acrílico com índice de absorção inferior a 4%.
- Parede: Porcelanato, acetinado, retificado, índice de absorção inferior a 4% + Rejunte acrílico com índice de absorção inferior a 4%.
- Teto: Forro de gesso RU (resistente à umidade) com pintura em tinta acrílica fosca na cor branco neve.

SANIT. PCD MASC.

Ambiente destinado a atender às necessidades fisiológicas e de higiene pessoal.

Área: 3,83 m²

- Piso: Porcelanato, acetinado, retificado, índice de absorção inferior a 4% + Rejunte acrílico com índice de absorção inferior a 4%.
- Parede: Porcelanato, acetinado, retificado, índice de absorção inferior a 4% + Rejunte acrílico com índice de absorção inferior a 4%.
- Teto: Forro de gesso RU (resistente à umidade) com pintura em tinta acrílica fosca na cor branco neve.

ATENDIMENTO- (recepção)

destina-se ao acolhimento, orientação e encaminhamento de pacientes e acompanhantes.

Área: 11,35m²

- Piso: Granitina com aplicação de resina.
- Parede: Pintura com tinta Acrílica, acetinada, lisa, lavável e impermeável.
- Teto: Forro de gesso com pintura em tinta acrílica fosca na cor branco neve.

ADM

Área administrativa do setor de radiologia.

Área: 10,92m²

- Piso: Granitina com aplicação de resina.
- Parede: Pintura com tinta Acrílica, acetinada, lisa, lavável e impermeável.
- Teto: Forro de gesso com pintura em tinta acrílica fosca na cor branco neve.

SALA DE LAUDOS

Ambiente para elaboração de laudos médicos.

Área: 10,92m²

- Piso: Granitina com aplicação de resina.
- Parede: Pintura com tinta Acrílica, acetinada, lisa, lavável e impermeável.
- Teto: Forro de gesso com pintura em tinta acrílica fosca na cor branco neve.

REPOUSO MASC.

Sala para descanso de colaboradores.

Área: 7,19m²

- Piso: Granitina com aplicação de resina.
- Parede: Pintura com tinta Acrílica, acetinada, lisa, lavável e impermeável.
- Teto: Forro de gesso com pintura em tinta acrílica fosca na cor branco neve.

REPOUSO FEM.

Sala para descanso de colaboradores.

Equipamentos: Lavatórios de mãos, prateleira, bancada e pia.

Área: 5,06m²

- Piso: Granitina com aplicação de resina.
- Parede: Pintura com tinta Acrílica, acetinada, lisa, lavável e impermeável.
- Teto: Forro de gesso com pintura em tinta acrílica fosca na cor branco neve.

- **BANHEIRO**

  Instalação sanitária para uso de colaboradores do repouso fem. e masc.

  Equipamentos: Lavatórios de mãos, prateleira, bancada e pia.

  Área: 2,80m²

- Piso: Granitina com aplicação de resina.
- Parede: Pintura com tinta Acrílica, acetinada, lisa, lavável e impermeável.
- Teto: Forro de gesso com pintura em tinta acrílica fosca na cor branco neve.

COPA

Área de apoio de colaboradores para refeições rápidas.

Área: 9,45 m²

- Piso: Porcelanato, acetinado, retificado, índice de absorção inferior a 4% + Rejunte acrílico com índice de absorção inferior a 4%.
- Parede: Porcelanato, acetinado, retificado, índice de absorção inferior a 4% + Rejunte acrílico com índice de absorção inferior a 4%.
- Teto: Forro de gesso RU (resistente à umidade) com pintura em tinta acrílica fosca na cor branco neve.

VESTIÁRIO

Ambiente destinado à troca de roupas e guarda de pertences para a realização de exames de imagem.

Área: 15,24 m²

- Piso: Granitina com aplicação de resina.
- Parede: Pintura com tinta Acrílica, acetinada, lisa, lavável e impermeável.
- Teto: Forro de gesso com pintura em tinta acrílica fosca na cor branco neve.

SANITÁRIO FEM/ PCD (VESTIÁRIO)

Ambiente destinado a atender às necessidades fisiológicas e de higiene pessoal.

Área: 3,75 m²

- Piso: Porcelanato, acetinado, retificado, índice de absorção inferior a 4% + Rejunte acrílico com índice de absorção inferior a 4%.
- Parede: Porcelanato, acetinado, retificado, índice de absorção inferior a 4% + Rejunte acrílico com índice de absorção inferior a 4%.
- Teto: Forro de gesso RU (resistente à umidade) com pintura em tinta acrílica fosca na cor branco neve.

SANIT. MASC (VESTIÁRIO)

Ambiente destinado a atender às necessidades fisiológicas e de higiene pessoal.

Área: 2,58m²

- Piso: Porcelanato, acetinado, retificado, índice de absorção inferior a 4% + Rejunte acrílico com índice de absorção inferior a 4%.
- Parede: Porcelanato, acetinado, retificado, índice de absorção inferior a 4% + Rejunte acrílico com índice de absorção inferior a 4%.
- Teto: Forro de gesso RU (resistente à umidade) com pintura em tinta acrílica fosca na

cor branco neve.

SALA DE COMANDO - EXISTENTE

Ambiente para controle e operação de equipamentos ou sistemas.

Área: 6,77m²

- Piso: Granitina com aplicação de resina.
- Parede: Pintura com tinta Acrílica, acetinada, lisa, lavável e impermeável.
- Teto: Forro de gesso com pintura em tinta acrílica fosca na cor branco neve.

VEST. 1 - EXISTENTE

Ambiente destinado à troca de roupas e guarda de pertences para a realização de exames de imagem.

Área: 1,05m²

- Piso: Granitina com aplicação de resina.
- Parede: Pintura com tinta Acrílica, acetinada, lisa, lavável e impermeável.
- Teto: Forro de gesso com pintura em tinta acrílica fosca na cor branco neve.

SALA DE EXAMES- RAIO-X 2 - EXISTENTE

Ambiente destinado a exames de imagem.

Área: 21,83m²

- Piso: Granitina com aplicação de resina.
- Parede: Pintura com tinta Acrílica, acetinada, lisa, lavável e impermeável.
- Teto: Forro de gesso com pintura em tinta acrílica fosca na cor branco neve.

VEST. 2 - EXISTENTE

Ambiente destinado à troca de roupas e guarda de pertences para a realização de exames de imagem.

Área: 1,05m²

- Piso: Granitina com aplicação de resina.
- Parede: Pintura com tinta Acrílica, acetinada, lisa, lavável e impermeável.
- Teto: Forro de gesso com pintura em tinta acrílica fosca na cor branco neve.

RAIO-X TELECOMANDADO

Ambiente destinado a exames de imagem.

Área: 21,03m²

- Piso: Granitina com aplicação de resina.
- Parede: Pintura com tinta Acrílica, acetinada, lisa, lavável e impermeável.
- Teto: Forro de gesso com pintura em tinta acrílica fosca na cor branco neve.

VEST. (SALA DE RAIO-X TELECOMANDADO)

Ambiente destinado à troca de roupas e guarda de pertences para a realização de exames de imagem.

Área: 1,30m²

- Piso: Granitina com aplicação de resina.
- Parede: Pintura com tinta Acrílica, acetinada, lisa, lavável e impermeável.
- Teto: Forro de gesso com pintura em tinta acrílica fosca na cor branco neve.

SALA DE EXAMES- TOMÓGRAFO 1 - EXISTENTE

Ambiente destinado a exames de imagem.

Área: 36,87m²

- Piso: Granitina com aplicação de resina.
- Parede: Pintura com tinta Acrílica, acetinada, lisa, lavável e impermeável.
- Teto: Forro de gesso com pintura em tinta acrílica fosca na cor branco neve.

SALA DE COMANDO- EXISTENTE

Ambiente para controle e operação de equipamentos ou sistemas.

Área: 10,69m²

- Piso: Granitina com aplicação de resina.
- Parede: Pintura com tinta Acrílica, acetinada, lisa, lavável e impermeável.
- Teto: Forro de gesso com pintura em tinta acrílica fosca na cor branco neve.

SALA DE EXAMES- TOMÓGRAFO 2 - EXISTENTE

Ambiente destinado a exames de imagem.

Área: 30,66m²

- Piso: Granitina com aplicação de resina.
- Parede: Pintura com tinta Acrílica, acetinada, lisa, lavável e impermeável.
- Teto: Forro de gesso com pintura em tinta acrílica fosca na cor branco neve.

DEPÓSITO

Ambiente destinado á guarda de materiais e equipamentos do setor.

Área: 15,63m²

- Piso: Granitina com aplicação de resina.
- Parede: Pintura com tinta Acrílica, acetinada, lisa, lavável e impermeável.
- Teto: Forro de gesso com pintura em tinta acrílica fosca na cor branco neve.

CIRCULAÇÃO

Ambiente destinado à circulação.

Área: 121,03m²

- Piso: Granitina com aplicação de resina.
- Parede: Pintura com tinta Acrílica, acetinada, lisa, lavável e impermeável.
- Teto: Forro de gesso com pintura em tinta acrílica fosca na cor branco neve.

OBSERVAÇÕES GERAIS:

Os demais blocos presentes no hospital não sofrerão intervenções.

Os demais ambientes indicados como "Existente" não sofrerão alterações.

Toda a rede gasosa e instalações complementares deverão ser embutidas.

Documento assinado eletronicamente por **BRUNA BEATRIZ VIEIRA - Matr.0001874-1**, **Arquiteta**, em 17/03/2026, às 17:05, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 verificador= **197602090** código CRC= **03B81B02**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
SMHS - Área Especial, Q. 101 - Bairro Asa Sul - CEP 70.335-900 -
Telefone(s):
Sítio - igesdf.org.br

VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO DF – NÚCLEO DE ANÁLISES DE PROJETOS DE ARQUITETURA – NAPA/GEAF/DIVISA/SVS

Projeto Básico de Arquitetura (PBA) APROVADO conforme Legislação Sanitária vigente. Para ter acesso ao Parecer Técnico, escanear QRCode abaixo:

SEI 04016-00020830/2026-82